

# Vejledning om etablering af automatiske brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Nordsjællands Brandvæsen

September 2018

## Vejledning om etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Denne vejledning omhandler forhold vedr. etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Nordsjællands Brandvæsen, dvs. anlæg i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Følgende fremgangsmåde sikrer en hensigtsmæssig proces:

1. Anlægsejeren/installatøren afklarer alle spørgsmål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold. Placering af betjeningspanel, nøgleboks og optisk alarmgiver forelægges Nordsjællands Brandvæsen, Forebyggelse og Planlægning, til godkendelse. Eventuelle afvigelser fra anerkendte retningslinjer og standarder i øvrigt forelægges tillige brandvæsenet.
2. Anlægsejeren/installatøren indhenter fra Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside, [www.nsbv.dk/erhverv/aba-anlaeg](http://www.nsbv.dk/erhverv/aba-anlaeg), "Betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer" og "Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer".
3. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer", og "Kontaktpersonliste" til Nordsjællands Brandvæsen [forebyggelse@nsbv.dk](mailto:forebyggelse@nsbv.dk) i udfyldt og underskrevet stand.
4. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC for oprettelse af en alarmoverførsel.
5. Nordsjællands Brandvæsens Vagtcentral opretter anlægget i vagtcentralen og giver det et alarm- og anlægsnummer, hvorefter anlægget sættes i service. Når TDC har oprettet alarmoverførslen (startet poll) skal anlægsejeren/installatøren efter aftale med vagtcentralen få testet alarmanlægget for "Brand" og "Fejl". Efter test er/sættes anlægget i service og er således ikke i drift.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) af model "Allerød", "Søllerød", "Birkerød", "Hørsholm", "Fredensborg" eller "Karlebo" hos Certego 45 81 81 81, og foranlediger opsætning i overensstemmelse med aftale (se pkt. 1). Ved tvivl om hvilken model, der skal anvendes, rettes henvendelse til Nordsjællands Brandvæsen, Forebyggelse og Planlægning. Nøglebokse kan fås som indmuringsrør eller som udvendig boks. Der henvises til Forsikring og Pensions sikringskatalog for så vidt angår valg af nøglebokstype og montering.

7. Anlægssejeren/installatøren fremsender til/aftaler følgende med Nordsjællands Brandvæsen, Forebyggelse og Planlægning:
  - Anmærkningsfri 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004.
  - Aftale om ilægning af hovednøgle(r) i nøgleboks(e).
8. Anlægssejer/installatør foranlediger, at betjeningsudstyr er umiddelbart tilgængeligt for brandvæsenet. Ved aflåselige betjenings skabe skal nøgle fastgøres i kæde ved betjeningsudstyret.
9. Anlægssejer/installatør foranlediger, at der i centralskabet findes en kortfattet betjeningsvejledning beregnet for brandvæsenets brug af betjeningsudstyret.
10. Efter godkendelse og på anmodning fra Nordsjællands Brandvæsen, Forebyggelse og Planlægning, idriftsætter vagtcentralen alarmoverførslen endeligt, og brandvæsenet rykker ud i tilfælde af alarm.

**Vigtige adresser og telefonnumre:**

Nordsjællands Brandvæsen  
Forebyggelse og Planlægning  
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal  
45 80 33 55  
[forebyggelse@nsbv.dk](mailto:forebyggelse@nsbv.dk)

Nordsjællands Brandvæsens Vagtcentral  
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal  
45 80 33 55

Certego A/S  
Toftebakken 9A, 3460 Birkerød  
Tlf. 45 81 81 81

### Kontaktpersonliste

Hos:

Alarmnummer:

(Anlægsadresse)

Anlægsejer	:
Installationsadresse	:
Postnummer og by	:
Telefon	:

Kontaktpersoner i dagtimerne:

1.

\_\_\_\_\_  
(navn)  
(tlf./mobil.)

2.

\_\_\_\_\_  
(navn)  
(tlf./mobil.)

Kontaktpersoner i nattetimerne:

1.

\_\_\_\_\_  
(navn)  
(tlf./mobil.)

2.

\_\_\_\_\_  
(navn)  
(tlf./mobil.)

3.

\_\_\_\_\_  
(navn)  
(tlf./mobil.)

4.

\_\_\_\_\_  
(navn)  
(tlf./mobil.)


Dato og underskrift:

\_\_\_\_\_  
(for anlægsejer)


Eksempel på Situationsplan

VIRKSOMHED: XXX  
ADRESSE: YYY

ABA NR.: YYY

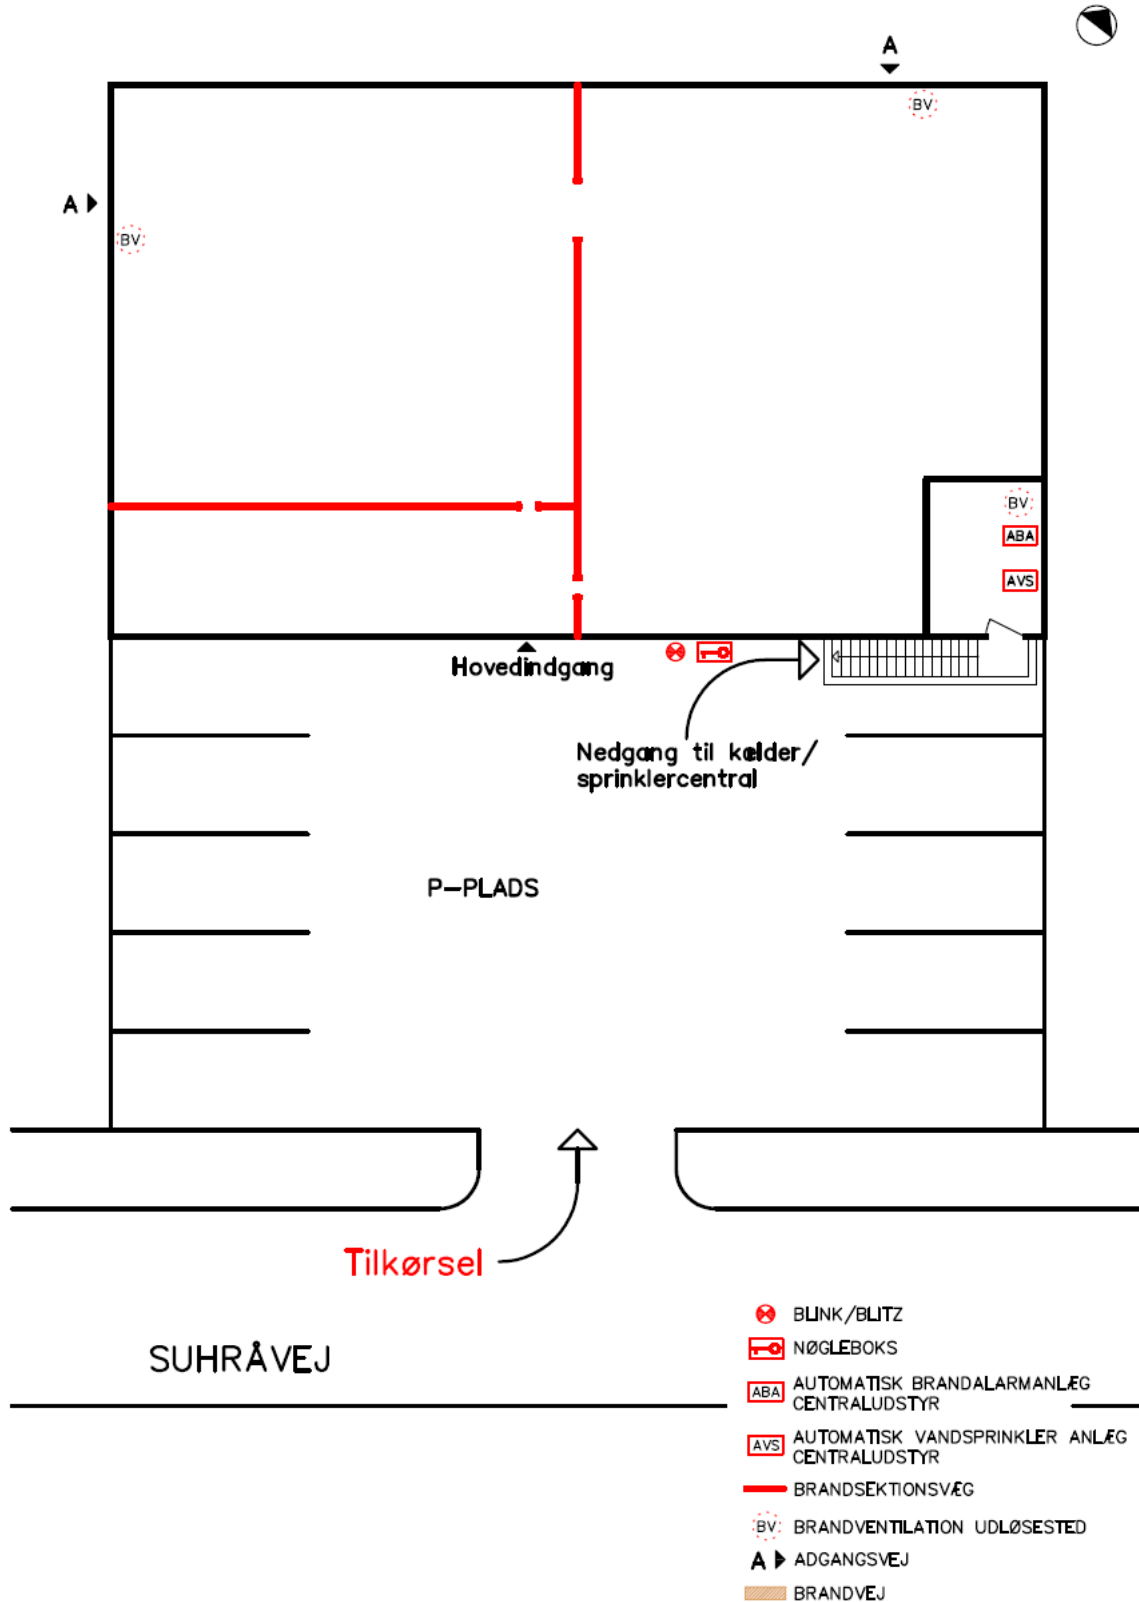

Eksempel på placering af nøgleboks, blitzblink og skiltning  
(opstalt)

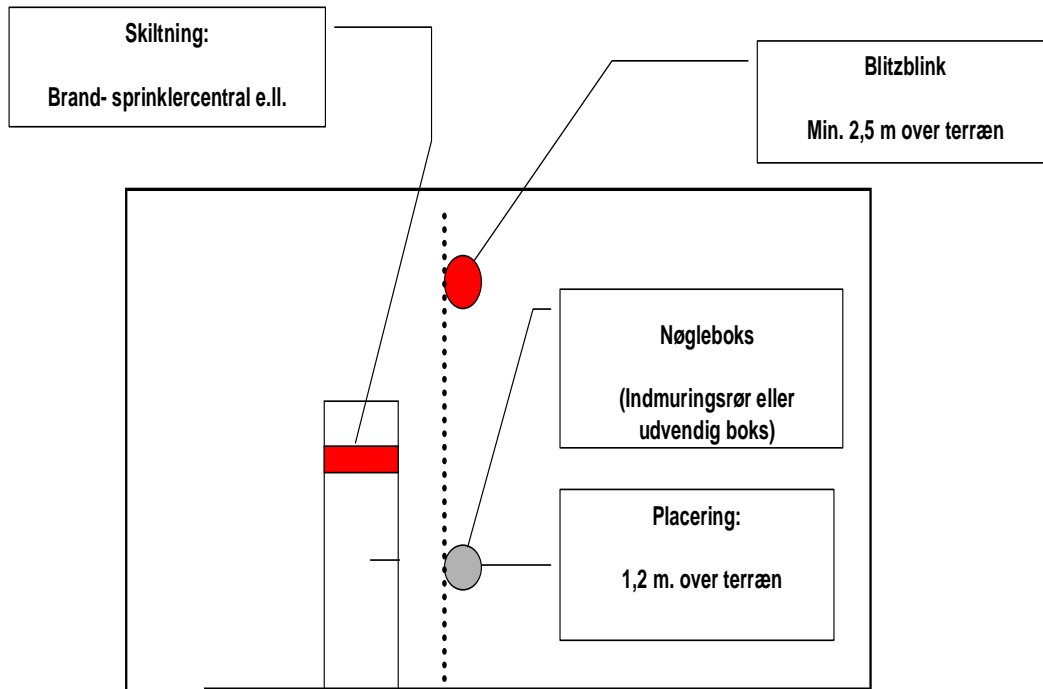

## Automatiske brandsikringsanlæg

Placering af nøgleboks, blitzblink og skiltning

## Her kan du læse mere

### På tryk

DBI Retningslinie 232, Automatiske brandalarmanlæg  
*Projektering, installation og vedligeholdelse*

DBI Retningslinie 251/4001, Automatiske sprinkleranlæg  
*Automatiske sprinkleranlæg*

DBI Retningslinie 006  
*Sammenkoblede brandsikringsanlæg*

### På Internettet

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut:

[www.dbi-net.dk](http://www.dbi-net.dk)

[www.bygningreglementet.dk](http://www.bygningreglementet.dk)

### Kontaktoplysninger

Flere oplysninger om etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel kan indhentes ved henvendelse til:

**Nordsjællands Brandvæsen**  
**Forebyggelse og Planlægning**  
**Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal**  
**45 80 33 55**  
[forebyggelse@nsbv.dk](mailto:forebyggelse@nsbv.dk)